

TECHNICZNE STANDARDY KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ


Załącznik 5 – Atrybuty Charakterystyki PP - walidacje

(projekt z 31.01.2024)

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Atrybuty Charakterystyki PP	3
1.: Dane PP - ogólne.....	4
1.1.: Dane PP - obiekt.....	5
1.2.: Dane PP - adresowe	7
1.3.: Dane PP - obszar sieci pomiarowej.....	8
1.4.: Dane PP - PPW.....	9
1.5.: Dane PP - podmioty obsługujące PP	10
2.: Parametry techniczne - ogólne	11
2.1.: Parametry techniczne - licznik	14
2.1.1.: Parametry licznika - rejestry pomiarowe.....	16
2.1.2.: Parametry licznika - typ produktu energetycznego.....	17
2.2.: Parametry techniczne - analizator JEE.....	19
2.3.: Parametry techniczne - przekładniki	19
2.4.: Parametry techniczne - straty	20
2.4.1.: Parametry techniczne - straty procentowe.....	21
2.4.2.: Parametry techniczne - straty licznikowe.....	22
2.4.3.: Parametry techniczne - straty biegu jałowego	23
2.5.: Parametry techniczne - nośniki energii.....	24
3.: Własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego.....	26
4.: Dane Użytkownika KSE - ogólne	28
4.1.: Dane Użytkownika KSE - adresowe	29
4.2.: Dane Użytkownika KSE - korespondencyjne.....	30
4.3.: Dane Użytkownika KSE - dodatkowe	32
4.4.: Dane Użytkownika KSE - podstawowe.....	33
4.4.1.: Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne	34
5.: Parametry handlowe - ogólne	36
5.1.: Parametry handlowe - warunki świadczenia usług	39
5.2.: Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa.....	41
5.3.: Parametry handlowe - umowa sprzedaży.....	42
5.4.: Parametry handlowe - umowa kompleksowa	43
5.5.: Parametry handlowe - dodatkowe US/UK	44
5.6.: Parametry handlowe - zarządzanie dostarczaniem energii elektrycznej.....	46

ATRYBUTY CHARAKTERYSTYKI PP

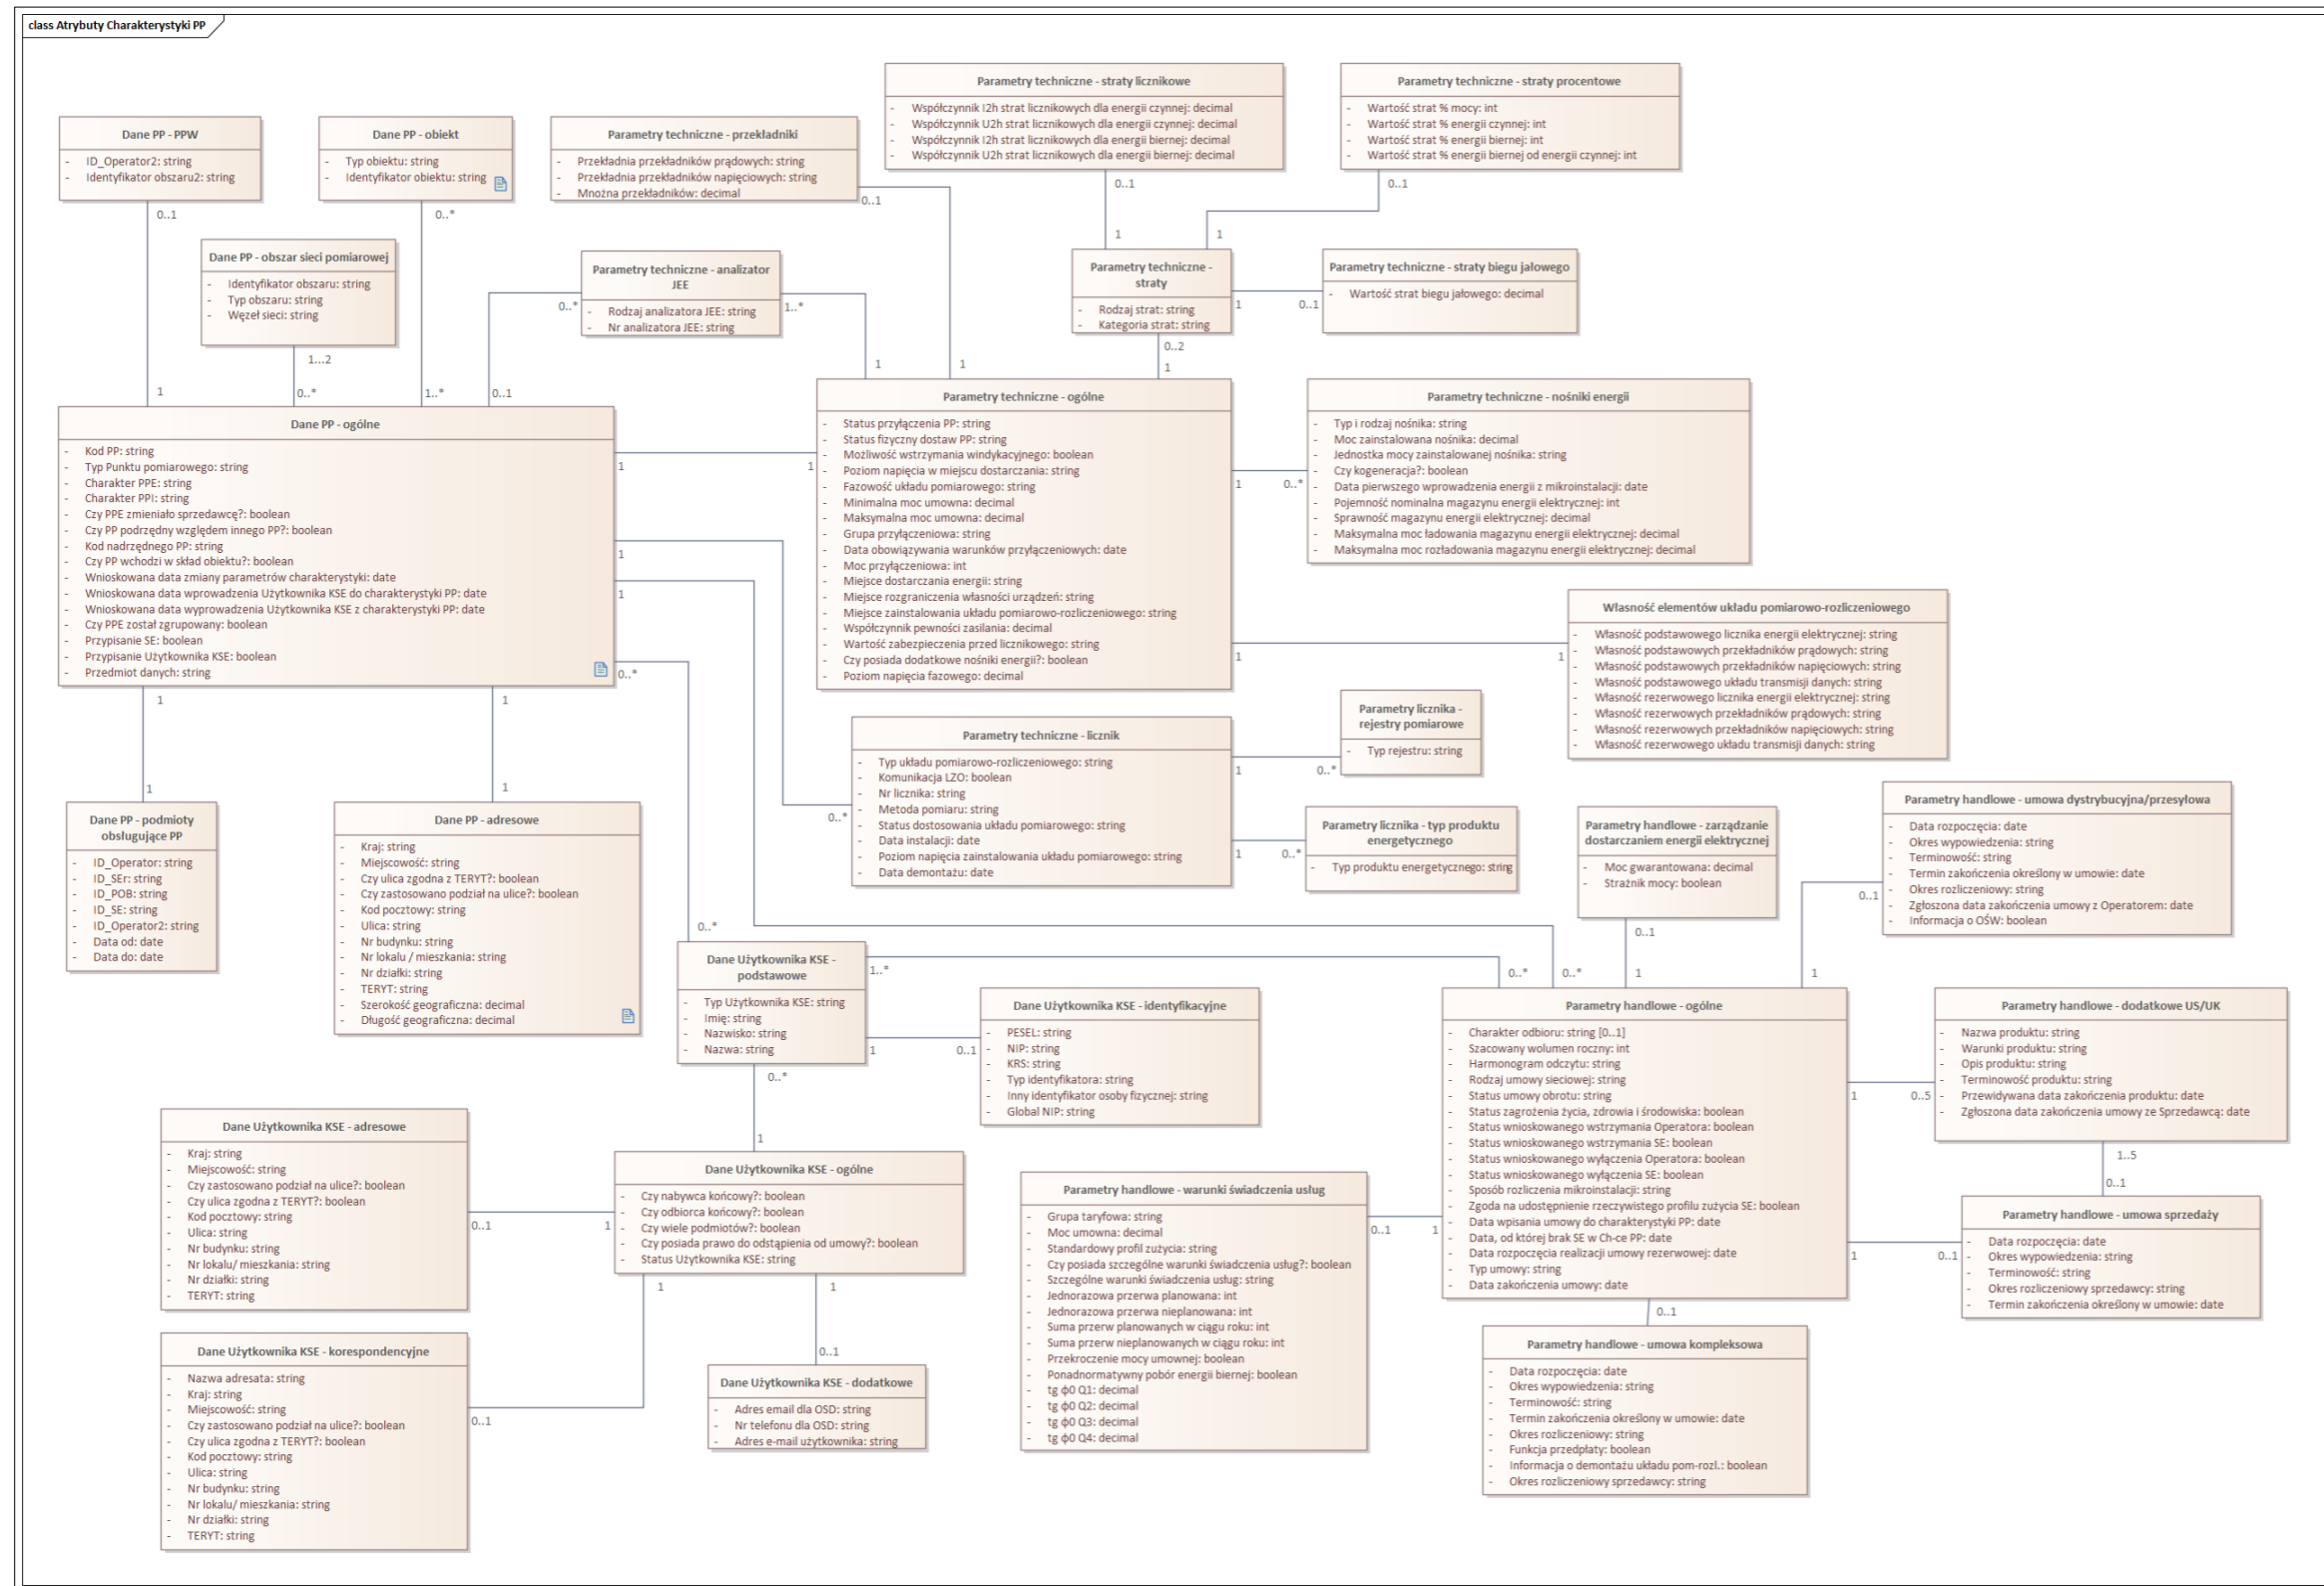

Rysunek 1 : Atrybuty Charakterystyki PP

1.: Dane PP - ogólne

Kod sekcji danych	PL-300
PPI - Krotność sekcji	1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	1
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-001	Kod PP	Kod identyfikujący Punkt pomiarowy - zgodny ze standardem GS1.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-053	Typ Punktu pomiarowego	Określenie typu Punktu pomiarowego, zgodnie ze słownikiem.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-056	Charakter PPE	Określenie charakteru Punktu poboru energii, zgodnie ze słownikiem.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-419	Charakter PPI	Określenie charakteru Punktu pomiarowego inny, zgodnie ze słownikiem.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-490	Czy PPE zmieniało sprzedawcę?	Określenie, czy dla Punktu poboru energii przypisany aktualnie Użytkownik KSE ma lub miał zawartą umowę sprzedaży albo kompleksową ze sprzedawcą innym, niż sprzedawca z urzędu wyznaczony na obszarze danego Operatora.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027 albo CK0019, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-418	Czy PP podrzędny względem innego PP?	Określenie, czy wskazany Punkt pomiarowy jest autonomiczny, czy jest podrzędny względem innego Punktu pomiarowego.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-420	Kod nadrzędnego PP	Kod identyfikujący Punkt pomiarowy nadrzędny wobec zgłaszanego PP - zgodny ze standardem GS1.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest true, w	NIE	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
				przypadku false atrybut zabroniony.							
PL-421	Czy PP wchodzi w skład obiektu?	Określenie, czy dany Punkt pomiarowy jest elementem obiektu pomiarowego.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-150	Wnioskowana data zmiany parametrów charakterystyki	Wnioskowana data zmiany parametrów charakterystyki PP, dotyczy doby dla której użytkownik CSIRE wnioskuje o zmianę parametrów w PP. Data ograniczona jedynie "wprzód".	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-153	Wnioskowana data wprowadzenia Użytkownika KSE do charakterystyki PP	Wnioskowana data, od której w charakterystyce PP będzie przypisany Użytkownik KSE.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-154	Wnioskowana data wyprowadzenia Użytkownika KSE z charakterystyki PP	Wnioskowana data, do której w charakterystyce PP będzie przypisany Użytkownik KSE (włącznie).	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-164	Przypisanie SE	Atrybut wynikający z aktualnej charakterystyki PP. Wskazuje czy dla danego PP przypisany jest Sprzedawca energii elektrycznej.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-438	Czy PPE został zgrupowany	Określenie, czy punkt poboru energii został zgrupowany z innymi punktami poboru energii w celu wyliczenia opłaty mocowej dla określonej grupy odbiorców końcowych (K1, K2, K3, K4).	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-165	Przypisanie Użytkownika KSE	Atrybut wynikający z aktualnej charakterystyki PP. Wskazuje czy dla danego PP przypisany jest Użytkownik KSE.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-161	Przedmiot danych	Określa, czy przekazywane lub udostępniane dane pomiarowe dotyczą Punktu pomiarowego, czy obiektu pomiarowego.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

1.1.: Dane PP - obiekt

Kod sekcji danych	PL-422
PPI - Krotność sekcji	0..*
PPI – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Czy PP wchodzi w skład obiektu? jest PRAWDA , w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
PPE - Krotność sekcji	0..*
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Czy PP wchodzi w skład obiektu? jest PRAWDA , w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-423	Typ obiektu	Określenie typu obiektu, zgodnie ze słownikiem.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-424	Identyfikator obiektu	Unikalny kod identyfikujący obiekt pomiarowy. Struktura Identyfikatora obiektu	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
		składa się z: 1) kodu EIC (np. 19X000000000001C), 2) oznaczenia przedmiotu identyfikacji (OP - obiektu pomiarowego), 3) unikalnego dopełnienia nadawanego przez Operatora (np. 11111111).		względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.							

1.2.: Dane PP - adresowe

Kod sekcji danych	PL-301
PPI - Krotność sekcji	1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	1
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-003	Kraj	Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alpha-2	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-004	Miejscowość	Nazwa miejscowości (właściwa dla Punktu pomiarowego).	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-558	Czy zastosowano podział na ulice?	Określenie, czy w miejscowości występuje podział na ulice.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-584	Czy ulica zgodna z TERYT?	Określenie, czy dla danej ulicy istnieje kod TERYT	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-005	Kod pocztowy	Kod pocztowy	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-006	Ulica	Nazwa ulicy albo nazwa miejscowości, w przypadku miejscowości bez zastosowanego podziału na ulice.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	
PL-007	Nr budynku	Numer budynku	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	
PL-008	Nr lokalu / mieszkania	Numer lokalu/mieszkania	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	
PL-009	Nr działki	Numer działki (w przypadku braku nazwy ulicy lub numeru budynku).	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	
PL-010	TERYT	Zgodny z Krajowym Rejestrem TERYT typu centralny katalog ulic (ULIC).	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	
PL-012	Szerokość geograficzna	Szerokość geograficzna opisująca położenie PP zapisana w standardzie WGS84 w formacie DMF.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	
PL-013	Długość geograficzna	Długość geograficzna opisująca położenie PP zapisana w standardzie WGS84 w formacie DMF.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	

1.3.: Dane PP - obszar sieci pomiarowej

Kod sekcji danych	PL-302
PPI - Krotność sekcji	1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	1
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1

PPW – Objaśnienie krotności	Nd.
-----------------------------	-----

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-014	Identyfikator obszaru	Kod służący do identyfikacji danego obszaru sieci pomiarowej, nadawany przez Operatora obszaru.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-015	Typ obszaru	Określający typ obszaru fizycznego sieci pomiarowej (Meter grid Area), w którym dokonuje się pomiaru zużycia, produkcji bądź przepływów między obszarami sieci.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-016	Węzeł sieci	Atrybut wykorzystywany będzie w przyszłości do określania przypisania PP do węzłów sieci. Obecnie atrybut niewykorzystywany.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	NIE	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	

1.4.: Dane PP - PPW

Kod sekcji danych	PL-539
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	0
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-540	ID_Operator2	Kod identyfikujący Operatora który uczestniczy w wymianie en.el. w punkcie wymiany. Kod identyfikacyjny zgodny z EIC.	NIE	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	TAK	nd.	
PL-541	Identyfikator obszaru2	Kod służący do identyfikacji obszaru sieci pomiarowej Operatora2, na styku Punktu wymiany.	NIE	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	TAK	nd.	

1.5.: Dane PP - podmioty obsługujące PP

Kod sekcji danych	PL-303
PPI - Krotność sekcji	1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	1
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-017	ID_Operator	Kod identyfikujący Operatora, który utworzył oraz administruje PP. Kod identyfikacyjny zgodny z EIC.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-021	ID_POB	Kod identyfikujący podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - zgodny z EIC.	NIE	Atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	NIE	Obowiązkowy jeżeli Status umowy obrotu jest inny niż CK0956, w pozostałych	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
						przypadkach atrybut zabroniony.					
PL-019	ID_SE	Kod identyfikujący sprzedawcę - zgodny z EIC.	NIE	Atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Status umowy obrotu jest CK0951, CK0952, CK0953, CK0954, CK0955, w przypadku CK0956 i CK0957 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
nd.	ID_Operator2	Identyfikator OSD2 w zakresie PPW	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
nd.	Data od		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
nd.	Data do		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

2.: Parametry techniczne - ogólne

Kod sekcji danych	PL-304
PPI - Krotność sekcji	1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	1
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-095	Status przyłączenia PP	Określenie statusu przyłączenia PP, wyróżniamy pięć statusów (UWAGA przy tworzeniu PP inicjalnie mogą być wskazane TYLKO pierwsze 3): "W trakcie budowy" - gdzie kod PP został nadany, nie wszystkie parametry techniczne i dane PP zostały uzupełnione, nie można realizować umów na takim PP; "Przyłączony" - warunki określone w umowie przyłączenia zostały zrealizowane oraz obiekt został przyłączony do sieci, PP jest dostępny dla rynku, tylko w tym przypadku jest możliwość realizacji umów sprzedaży i dystrybucji; "Odłączony" - PP jest tymczasowo niedostępny dla rynku, nie ma możliwości zgłaszania nowych umów dla PP; "Zlikwidowany" - PP jest trwale niedostępny dla rynku, obiekt został zlikwidowany, zburzony itp; "Błędny" - stosowany wyłącznie do PP nieprawidłowo utworzonych w CSIRE.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-082	Status fizyczny dostaw PP	Status informujący, czy dane PP jest załączone (jest napięcie) lub wyłączone (brak napięcia).	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-055	Możliwość wstrzymania windykacyjnego	Określenie, czy dla danego Punktu poboru energii dopuszczalne jest wstrzymywanie dostaw energii.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-092	Poziom napięcia w miejscu dostarczania	Poziom napięcia w miejscu dostarczania.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-093	Fazowość układu pomiarowego	Fazowość układu pomiarowo- rozliczeniowego.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-110	Minimalna moc umowna	Wartość minimalnej mocy umownej, wyrażona w [kW].	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-111	Maksymalna moc umowna	Wartość maksymalnej mocy umownej, wyrażona w [kW].	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-101	Grupa przyłączeniowa	Grupa przyłączeniowa	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-098	Data obowiązywania warunków przyłączeniowych	Określana jedynie dla VI gr. przyłączeniowej, wskazuje ostatni dzień warunków przyłączenia.	NIE	nd.	NIE	Opcjonalny, jeżeli Grupa przyłączeniowa jest CK0106, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-102	Moc przyłączeniowa	Wartość mocy przyłączeniowej, wyrażona w [kW].	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-103	Miejsce dostarczania energii	Miejsce dostarczania energii	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	TAK	nd.	
PL-104	Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń	Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	TAK	nd.	
PL-515	Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego	Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0061, w przypadku CK0060 atrybut zabroniony	NIE	nd.	TAK	nd.	
PL-112	Współczynnik pewności zasilania	Współczynnik odzwierciedlający specyfikę układu zasilania Użytkownika KSE. Domyślna wartość współczynnika równa się 1.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-094	Wartość zabezpieczenia przed licznikowego	Wartość zabezpieczenia przed licznikowego, wyrażona w [A]. Atrybut obsługujący również przypadek zabezpieczenia dla grupy taryfowej R - Ryczałt. W przypadku układów pomiarowo-rozliczeniowych półpośrednich i pośrednich należy wprowadzić zero "0".	NIE	nd.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Status przyłączenia PP jest E22, w pozostałych przypadkach atrybut opcjonalny.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Status przyłączenia PP jest E22, w pozostałych przypadkach atrybut opcjonalny.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Status przyłączenia PP jest E22, w pozostałych przypadkach atrybut opcjonalny.	
PL-543	Czy posiada dodatkowe nośniki energii?	Określenie, czy dany Punkt poboru energii posiada dodatkowe nośniki energii, niewynikające z Charakteru PPE.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-403	Poziom napięcia fazowego	Określanie napięcia fazowego, wyrażone w [kV]	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

2.1.: Parametry techniczne - licznik

Kod sekcji danych	PL-305
PPI - Krotność sekcji	1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	1
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-096	Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego	Określenie jakie wymagania, zawarte w rozporządzeniu w sprawie systemu pomiarowego, spełnia układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w danym PP, w przypadku CK0202 oraz CK0203 licznik może spełniać wszystkie wymogi rozporządzenia systemowego o ile dotyczy instalacji dla kategorii innej niż kategoria C1. Wartości CK0201 i CK0202 (tylko w przypadku gdy Komunikacja LZO=True i metoda pomiaru=E13) tego atrybutu oznaczają możliwości uruchomienia rozliczenia PPE w trybie przedpłatowym. Kod CK0201 dotyczy układów spełniających wszystkie wymogi rozporządzenia ws. systemu pomiarowego, kody CK0202 i CK0203 oznaczają układy częściowo spełniające wymogi tego	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945, CK0946 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945, CK0946 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945, CK0946 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945, CK0946 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
		rozporządzenia (np. posiadające zdalną transmisję danych, ale nieposiadające stycznika).									
PL-058	Komunikacja LZO	Atrybut określa, czy Operator skomunikował licznik zdalnego odczytu z systemem pomiarowym, w sposób umożliwiający wymianę informacji wynikającą z rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego. Atrybut ten powinien być określony statycznie, nie referować do tymczasowej utraty komunikacji z LZO. Atrybut ten jest informacją dla SE o możliwości zarządzania dostarczaniem en.el. w PPE oraz możliwością uruchomienia rozliczenia PPE w trybie przedpłatowym.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego ma wartość CK0201, CK0202 lub CK0203, w przypadku CK0204 i CK0205 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego ma wartość CK0201, CK0202 lub CK0203, w przypadku CK0204 i CK0205 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego ma wartość CK0201, CK0202 lub CK0203, w przypadku CK0204 i CK0205 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego ma wartość CK0201, CK0202 lub CK0203, w przypadku CK0204 i CK0205 atrybut zabroniony.	
PL-097	Nr licznika	Numer seryjny podstawowego licznika energii czynnej.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.	
PL-099	Metoda pomiaru	Określenie metody pomiaru, zgodnie z najbardziej zaawansowaną i wykorzystywaną w danym PP funkcjonalnością licznika energii elektrycznej. Dla PL-096=CK0201 należy wskazać E13, dla PL-096=CK0202 i CK0203 wartość E13 należy wskazać jeżeli układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwia transmisję danych o profilu zużycia (a nie tylko jego rejestrowanie). W przypadku CK0205 należy wskazać E16.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-105	Status dostosowania układu pomiarowego	Określa, czy układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany (zgodnie z IRIESD OSD) do TPA. Przy czym kod: CK0341 - stosuje się dla układów pomiarowo-rozliczeniowych, które są dostosowane lub nie muszą być dostosowane. Kod ten nie blokuje zmiany sprzedawcy; CK0342 - stosuje się gdy układ pomiarowo-	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
		rozliczeniowy jest niedostosowany, w tym przypadku nie ma możliwości zmiany sprzedawcy; CK0050 - stosowana dla ryczałtu oraz PPE w sieci przesyłowej.									
PL-091	Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowego	Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
nd.	Data instalacji		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
nd.	Data demontażu		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

2.1.1.: Parametry licznika - rejestry pomiarowe

Kod sekcji danych	PL-119
PPI - Krotność sekcji	0..*
PPI – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.
PPE - Krotność sekcji	0..*
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.
PPB - Krotność sekcji	0..*

PPB – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Własność licznika podstawowego energii elektrycznej jest CK0945, w przypadku CK0948 oraz CK0947 atrybut zabroniony.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-088	Typ rejestru	Zgodnie z opisem protokołu IEC62056, atrybut wskazuje rejestr pomiarowy licznika energii elektrycznej, którego dotyczy przekazywanie wskazań pomiarowych.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	

2.1.2.: Parametry licznika - typ produktu energetycznego

Kod sekcji danych	PL-248
PPI - Krotność sekcji	0..*
PPI – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.
PPE - Krotność sekcji	0..*
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945

	albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony.
PPB - Krotność sekcji	0..*
PPB – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Własność licznika podstawowego energii elektrycznej jest CK0945, w przypadku CK0948 oraz CK0947 atrybut zabroniony.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-247	Typ produktu energetycznego	<p>Określenie właściwego produktu energetycznego, zgodnie z listą. W zakresie wskazania profilów pomiarowych, oznacza przekazanie danych profilowych bez uwzględnienia doliczeń/odliczeń, w odróżnieniu do wskazania profilów rozliczeniowego, który uwzględnia w prezentowanych wartościach straty energii elektrycznej lub doliczenia oraz odliczenia, zgodnie z parametrami umowy między Operatorem a Użytkownikiem KSE.</p> <p>Produkt energetyczny: Energia pobrana (CK1125, CK1128), dotyczy wielkości pobranej z sieci elektroenergetycznej; Energia wprowadzona (CK1126, CK1129) dotyczy wielkości wprowadzonej do sieci.</p> <p>Produkt energetyczny: Bilans energii czynnej (CK1127, CK1130) dotyczy wielkości wyliczonej jako sumaryczne zbilansowanie w godzinie (t) ilości energii wprowadzonej do i pobranej z sieci z wszystkich faz. Wartości dodatnie (+) oznaczają energię pobraną z sieci, wartości ujemne bilansu energii czynnej (-) oznacza energię wprowadzoną do sieci.</p>	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	

2.2.: Parametry techniczne - analizator JEE

Kod sekcji danych	PL-517
PPI - Krotność sekcji	1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	1
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-518	Rodzaj analizatora JEE	Określenie, czy w PP znajduje się dodatkowo analizator, mierzący parametry jakości energii elektrycznej. W przypadku braku analizatora należy zastosować kod CK0322 - Brak analizatora.	NIE	W przypadku jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest true, atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	
PL-519	Nr analizatora JEE	Numer seryjny analizatora JEE.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj analizatora JEE jest CK0330 albo CK0331, w przypadku CK0332 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj analizatora JEE jest CK0330 albo CK0331, w przypadku CK0332 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj analizatora JEE jest CK0330 albo CK0331, w przypadku CK0332 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj analizatora JEE jest CK0330 albo CK0331, w przypadku CK0332 atrybut zabroniony.	

2.3.: Parametry techniczne - przekładniki

Kod sekcji danych	PL-306
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.

PPB - Krotność sekcji	1
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-106	Przekładnia przekładników prądowych	Wielkość przekładni przekładników prądowych opisanych stosunkiem przekładni pierwotnej do wtórnej (np.: 1/1, 75/5, 200000/1), w przypadku braku przekładników należy podać wartość "1".	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-108	Przekładnia przekładników napięciowych	Wielkość przekładni przekładników napięciowych, opisanych stosunkiem przekładni pierwotnej do wtórnej (np.: 6000/100, 30/0,1, $(110/\sqrt{3})/(0,1/\sqrt{3})$) w przypadku braku przekładników należy podać wartość "1"	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-109	Mnożna przekładników	Mnożna wynikająca z przekładni przekładników prądowych i napięciowych, w przypadku braku przekładników należy przyjąć wartość „1”.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	

2.4.: Parametry techniczne - straty

Kod sekcji danych	PL-307
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1..*
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	1..*
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1..*
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-113	Rodzaj strat	Określa rodzaj strat uwzględnianych w rozliczeniu en.el. w miejscu dostarczenia, w przypadku braku strat należy skorzystać z kodu CK1119.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-114	Kategoria strat	Informacja nt. kategorii strat, uzupełniana zgodnie z wartościami słownikowymi (doliczanie i odliczanie dla kierunku pobór).	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj strat jest CK1115, CK1116, CK1117 albo CK1118, w przypadku CK1119 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj strat jest CK1115, CK1116, CK1117 albo CK1118, w przypadku CK1119 atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj strat jest CK1115, CK1116, CK1117 albo CK1118, w przypadku CK1119 atrybut zabroniony.	

2.4.1.: Parametry techniczne - straty procentowe

Kod sekcji danych	PL-536
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	0..1
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0900 albo CK0901, w pozostałych przypadkach sekcja sekcja zabroniona.
PPB - Krotność sekcji	0..1
PPB – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0900 albo CK0901, w pozostałych przypadkach sekcja sekcja zabroniona.
PPW - Krotność sekcji	0..1

PPW – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0900 albo CK0901, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
-----------------------------	--

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-115	Wartość strat % mocy	Wartość strat procentowych mocy, można podać wartości dodatnie i ujemne.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-120	Wartość strat % energii czynnej	Wartość strat procentowych energii czynnej, można podać wartości dodatnie i ujemne.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-121	Wartość strat % energii biernej	Wartość strat procentowych energii biernej, można podać wartości dodatnie i ujemne.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-122	Wartość strat % energii biernej od energii czynnej	Wartość strat procentowych energii czynnej do naliczenia wolumenu energii biernej, można podać wartości ujemne i dodatnie.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-120 i PL-121, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-120 i PL-121, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-120 i PL-121, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	

2.4.2.: Parametry techniczne - straty licznikowe

Kod sekcji danych	PL-537
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	0..1
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0902 albo CK0903, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.

PPB - Krotność sekcji	0..1
PPB – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0902 albo CK0903, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
PPW - Krotność sekcji	0..1
PPW – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0902 albo CK0903, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-123	Współczynnik I2h strat licznikowych dla energii czynnej	Wartość współczynnika strat licznikowych (prądowych) określonych dla energii czynnej.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-124	Współczynnik U2h strat licznikowych dla energii czynnej	Wartość współczynnika strat licznikowych (napięciowych) określonych dla energii czynnej.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-355	Współczynnik I2h strat licznikowych dla energii biernej	Wartość współczynnika strat licznikowych (prądowych) określonych dla energii biernej.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	
PL-538	Współczynnik U2h strat licznikowych dla energii biernej	Wartość współczynnika strat licznikowych (napięciowych) określonych dla energii biernej.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	

2.4.3.: Parametry techniczne - straty biegu jałowego

Kod sekcji danych	PL-356
PPI - Krotność sekcji	0

PPI – Objaśnienie krotności	Nd
PPE - Krotność sekcji	0..1
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Rodzaj strat jest CK1118, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
PPB - Krotność sekcji	0..1
PPB – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Rodzaj strat jest CK1118, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
PPW - Krotność sekcji	0..1
PPW – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Rodzaj strat jest CK1118, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-357	Wartość strat biegu jałowego	Wielkość strat biegu jałowego z tytułu niedostosowania mocy znamionowej transformatora do zamówionej mocy umownej [kWh/miesiąc], można podać wartości dodatnie i ujemne.	NIE	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	TAK	nd.	

2.5.: Parametry techniczne - nośniki energii

Kod sekcji danych	PL-544
PPI - Krotność sekcji	0

PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	0..*
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Charakter PPE jest CK0028, CK0029 lub Czy posiada dodatkowe nośniki energii? jest PRAWDA, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-545	Typ i rodzaj nośnika	Określenie, jaki typ i rodzaj nośnika jest zainstalowany w punkcie pomiarowym.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-494	Moc zainstalowana nośnika	Wartość mocy elektrycznej zainstalowanej w nośniku.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-557	Jednostka mocy zainstalowanej nośnika	Jednostka mocy zainstalowanej dla nośnika energii. Wyrażona zgodnie z wybranym typem rejestru w [kW], [MW], [kVA], [MVA].	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-493	Czy kogeneracja?	Określenie, czy energia elektryczna wytwarzana jest razem z ciepłem użytkowym.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0270 - CK0272, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-127	Data pierwszego wprowadzenia energii z mikroinstalacji	Data pierwszego wprowadzenia energii z mikroinstalacji do sieci.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0277 - CK0286 oraz Moc	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
						zainstalowana nośnika jest <= 50 kW, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.					
PL-129	Pojemność nominalna magazynu energii elektrycznej	Pojemność nominalna magazynu energii elektrycznej, wyrażona w [kWh].	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0287 - CK0290, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-130	Sprawność magazynu energii elektrycznej	Znamionowa sprawność cyklu jednokrotnego ładowania, wyrażona w [%].	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0287 - CK0290, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-280	Maksymalna moc ładowania magazynu energii elektrycznej	Maksymalna moc ładowania, wyrażona w [kW].	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0287 - CK0290, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-281	Maksymalna moc rozładowania magazynu energii elektrycznej	Maksymalna moc rozładowania, wyrażona w [kW].	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0287 - CK0290, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	

3.: Własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego

Kod sekcji danych	PL-310
PPI - Krotność sekcji	1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1

PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	1
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	1
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-060	Własność podstawowego licznika energii elektrycznej	Określenie właściciela podstawowego licznika energii elektrycznej.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	
PL-061	Własność podstawowych przekładników prądowych	Określenie właściciela podstawowych przekładników prądowych.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	
PL-062	Własność podstawowych przekładników napięciowych	Określenie właściciela podstawowych przekładników napięciowych.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	
PL-063	Własność podstawowego układu transmisji danych	Określenie właściciela podstawowego układu transmisji danych.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	
PL-031	Własność rezerwowego licznika energii elektrycznej	Określenie właściciela rezerwowego licznika energii elektrycznej.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	
PL-064	Własność rezerwowych przekładników prądowych	Określenie właściciela rezerwowych przekładników prądowych.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-065	Własność rezerwowych przekładników napięciowych	Określenie właściciela rezerwowych przekładników napięciowych.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	
PL-066	Własność rezerwowego układu transmisji danych	Określenie właściciela rezerwowego układu transmisji danych.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	TAK	Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione.	

4.: Dane Użytkownika KSE - ogólne

Kod sekcji danych	PL-395
PPI - Krotność sekcji	0..1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-392	Czy nabywca końcowy?	Określenie, czy Użytkownik KSE jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027 albo CK0019, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-393	Czy odbiorca końcowy?	Określenie, czy Użytkownik KSE jest odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027 albo CK0019, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-400	Czy wiele podmiotów?	Określenie, czy do Punktu pomiarowego ma być przypisany więcej niż jeden podmiot (osoba fizyczna lub prawna).	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-394	Czy posiada prawo do odstąpienia od umowy?	Określenie, czy Użytkownikowi KSE przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej na podstawie OŚW.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-360	Status Użytkownika KSE	Określenie, czy wniosek o Paszport PPE zgłaszany jest w imieniu obecnego Odbiorcy przypisanego do charakterystyki PP, czy w imieniu nowego Odbiorcy.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

4.1.: Dane Użytkownika KSE - adresowe

Kod sekcji danych	PL-313
PPI - Krotność sekcji	0..1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-037	Kraj	Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alpha-2	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-038	Miejscowość	Nazwa miejscowości	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-559	Czy zastosowano podział na ulice?	Określenie, czy w miejscowości występuje podział na ulice.	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-585	Czy ulica zgodna z TERYT?	Określenie, czy dla danej ulicy istnieje kod TERYT	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-039	Kod pocztowy	Kod pocztowy	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-040	Ulica	Nazwa ulicy albo nazwa miejscowości, w przypadku miejscowości bez zastosowanego podziału na ulice.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-041	Nr budynku	Numer budynku	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-042	Nr lokalu/ mieszkania	Numer lokalu/mieszkania	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-043	Nr działki	Numer działki (w przypadku braku nazwy ulicy lub numeru budynku).	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-044	TERYT	Zgodny z Krajowym Rejestrem TERYT typy centralny katalog ulic (ULIC).	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	

4.2.: Dane Użytkownika KSE - korespondencyjne

Kod sekcji danych	PL-314
PPI - Krotność sekcji	0..1
PPI – Objaśnienie krotności	

PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-054	Nazwa adresata	Nazwa adresata dla adresu do korespondencji	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-045	Kraj	Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alpha-2	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-046	Miejscowość	Nazwa miejscowości	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-560	Czy zastosowano podział na ulice?	Określenie, czy w miejscowości występuje podział na ulice.	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-586	Czy ulica zgodna z TERYT?	Określenie, czy dla danej ulicy istnieje kod TERYT	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-047	Kod pocztowy	Kod pocztowy	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-048	Ulica	Nazwa ulicy albo nazwa miejscowości, w przypadku miejscowości bez zastosowanego podziału na ulice.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-049	Nr budynku	Numer budynku	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-050	Nr lokalu/ mieszkania	Numer lokalu/mieszkania	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-051	Nr działki	Numer działki (w przypadku braku nazwy ulicy lub numeru budynku).	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został określony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie.	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-052	TERYT	Zgodny z Krajowym Rejestrem TERYT typu centralny katalog ulic (ULIC).	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	

4.3.: Dane Użytkownika KSE - dodatkowe

Kod sekcji danych	PL-315
PPI - Krotność sekcji	0..1
PPI – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Użytkownik KSE podał adres email lub numer telefonu do celów realizacji umowy dot. świadczenia usług dystrybucji, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
PPE - Krotność sekcji	0..1
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027 albo CK0019 oraz Użytkownik KSE podał adres email lub numer telefonu do celów realizacji umowy dot. świadczenia

	usług dystrybucji, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-035	Adres email dla OSD	Adres poczty elektronicznej, wykorzystywany do realizacji usług dystrybucji na podstawie zawartej UK (między innymi planowane wznowienia dostaw).	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Użytkownik KSE podał adres email do celów realizacji umowy dot. świadczenia usług dystrybucji.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Użytkownik KSE podał adres email do celów realizacji umowy dot. świadczenia usług dystrybucji.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-036	Nr telefonu dla OSD	Numer telefonu kontaktowego, wykorzystywany do realizacji usług dystrybucji na podstawie zawartej UK (między innymi planowane wznowienia dostaw).	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Użytkownik KSE podał numer telefonu do celów realizacji umowy dot. świadczenia usług dystrybucji.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Użytkownik KSE podał numer telefonu do celów realizacji umowy dot. świadczenia usług dystrybucji.	NIE	nd.	NIE	nd.	
nd.	Adres e-mail użytkownika	Adres e-mail użytkownika KSE	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

4.4.: Dane Użytkownika KSE - podstawowe

Kod sekcji danych	PL-311
PPI - Krotność sekcji	1...*
PPI – Objaśnienie krotności	Sekcja uzupełniana wielokrotnie jeżeli Czy wiele podmiotów? jest PRAWDA, w przypadku

	FALSZ sekcja uzupełniana jednokrotnie.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-024	Typ Użytkownika KSE	Określenie typu Użytkownika KSE wprowadzonego do Punktu pomiarowego.	TAK	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-025	Imię	Pierwsze imię użytkownika	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0804 albo CK0807 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0804 albo CK0807 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-026	Nazwisko	Nazwisko użytkownika	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0804 albo CK0807 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0804 albo CK0807 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-027	Nazwa	Nazwa użytkownika	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0802, CK0803, CK0805 albo CK0806 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0802, CK0803, CK0805 albo CK0806 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	

4.4.1.: Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne

Kod sekcji danych	PL-312
PPI - Krotność sekcji	0..1
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-028	PESEL	Numer PESEL identyfikujący użytkownika.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-029	NIP	Numer NIP identyfikujący użytkownika.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0802, CK0803, albo CK0806, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0802, CK0803, albo CK0806, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-030	KRS	Numer KRS identyfikujący użytkownika.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0803, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0803, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-032	Typ identyfikatora	Sposób nadania identyfikatora osobie fizycznej - nierezydent.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0804 lub CK0807, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0804 lub CK0807, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-033	Inny identyfikator osoby fizycznej	Identyfikator użytkownika, dla którego nie jest znany PESEL. W przypadku nadania numeru przez Operatora, struktura identyfikatora powinna wyglądać następująco: [EIC] [UKSE] [UNIKATOWE_DOPEŁNIENIE_W_FORMACIE_12345678901]	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0804 lub CK0807, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0804 lub CK0807, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-034	Global NIP	Numer identyfikujący użytkownika typu osoba prawna - nierezydent.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0805, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0805, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	

5.: Parametry handlowe - ogólne

Kod sekcji danych	PL-316
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-057	Charakter odbioru	Określenie charakteru odbioru, zgodnie ze słownikiem.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026 albo CK0027, w pozostałych	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
						przypadkach atrybut zabroniony.					
PL-068	Szacowany wolumen roczny	Szacowana lub deklarowana wartość średniorocznego zapotrzebowania na energię w [kWh]. W przypadku braku wartości zarejestrowanej w Charakterystyce PP, CSIRE udostępni wartość "0".	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-069	Harmonogram odczytu	Miesiąc startowy odczytu danych z układu pomiarowo-rozliczeniowego, kod CK0123 dotyczy przypadków Ryczałtu lub sytuacji, gdy dla danego PP nie został określony harmonogram odczytu.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-059	Rodzaj umowy sieciowej	Określenie rodzaju umowy, na podstawie której świadczona jest usługa dystrybucji energii elektrycznej.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-090	Status umowy obrotu	Określenie statusu umowy, na podstawie której świadczona jest sprzedaż energii.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-278	Status zagrożenia życia, zdrowia i środowiska	Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność wyłączenia dostaw energii elektrycznej ze względu na zagrożenie życia, zdrowia i środowiska, status ten możliwy do zmiany jedynie dla Operatora.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-081	Status wnioskowanego wstrzymania Operatora	Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność wstrzymania dostaw energii elektrycznej na wniosek Operatora.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001, CK0003, CK0004, w przypadku CK0956, atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-080	Status wnioskowanego wstrzymania SE	Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność wstrzymania dostaw energii elektrycznej na wniosek SE.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001, CK0003, CK0004, w przypadku CK0956, atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-276	Status wnioskowanego wyłączenia Operatora	Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001, CK0003,	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
		wyłaczenia dostaw energii elektrycznej na wniosek Operatora.				CK0004, w przypadku CK0956, atrybut zabroniony.					
PL-277	Status wnioskowanego wyłączenia SE	Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność wyłączenia dostaw energii elektrycznej na wniosek SE.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001, CK0003, CK0004, w przypadku CK0956, atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-221	Sposób rozliczenia mikroinstalacji	Określenie sposobu rozliczenia odbiorcy z mikroinstalacją.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-067	Zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia SE	Zgoda wyrażona przez odbiorcę na rzecz Sprzedawcy lub wynikająca z regulacji prawnych dotycząca udostępniania rzeczywistego profilu zużycia energii elektrycznej dla PPE. Dotyczy tylko przypadków, gdy Użytkownikiem KSE jest Odbiorca jako osoba fizyczna.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Status umowy obrotu jest inny niż CK0956 oraz Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0802 i CK0804, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-135	Data wpisania umowy do charakterystyki PP	Data wejścia w życie umowy. Zgodna ze standardem rrrr-mm-dd	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-158	Data, od której brak SE w Ch-ce PP	Dzień, od którego w charakterystyce PP nie widnieje Sprzedawca energii elektrycznej. Zgodna ze standardem rrrr-mm-dd	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-236	Data rozpoczęcia realizacji umowy rezerwowej	Data wejścia w życie umowy rezerwowej. Zgodna ze standardem rrrr-mm-dd	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku
PL-270	Typ umowy	Określenie typu umowy, zgodnie z typem Użytkownika profesjonalnego. Jeżeli zapytanie zostało przekazane przez SE, otrzyma on informację dla każdego PP wraz ze wskazaniem umowy US albo UK wpisanych do charakterystyk, w przypadku gdy zapytanie zostało przekazane przez OSD, otrzyma on informację dot. umów UD oraz UK, w których realizuje umowę świadczenia usług dystrybucji. W przypadku	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
		POB otrzyma on informację o wszystkich umowach w których bilansuje handlowo dany PPE o charakterze wytwórczym.									
PL-170	Data zakończenia umowy	Planowana data zakończenia umowy (włącznie).	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

5.1.: Parametry handlowe - warunki świadczenia usług

Kod sekcji danych	PL-321
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-085	Grupa taryfowa	Grupa taryfowa zgodna z Taryfą OSD.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-086	Moc umowna	Wielkość mocy umownej, wyrażona w [kW].	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-089	Standardowy profil zużycia	Standardowy profil zużycia, zgodny z IRIESD OSD.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
						przypadku CK0061 atrybut zabroniony.					
PL-118	Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług?	Określenie, czy dla danego Punktu poboru energii lub obiektu zachodzą nietypowe warunki świadczenia usług.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-370	Szczególne warunki świadczenia usług	Określenie szczegółowych warunków świadczenia usług.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-371	Jednorazowa przerwa planowana	Dopuszczalny czas pojedynczej planowanej przerwy (nie uwzględniająca warunków szczególnych jeżeli zostały określone) w dostarczaniu energii elektrycznej, określony w godzinach.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-116	Jednorazowa przerwa nieplanowana	Dopuszczalny czas pojedynczej nieplanowanej przerwy (nie uwzględniająca warunków szczególnych jeżeli zostały określone) w dostarczaniu energii elektrycznej, określony w godzinach.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-117	Suma przerw planowanych w ciągu roku	Suma czasów przerw planowanych (nie uwzględniająca warunków szczególnych jeżeli zostały określone) w ciągu roku, określona w godzinach.	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-087	Suma przerw nieplanowanych w ciągu roku	Suma czasów przerw nieplanowanych (nie uwzględniająca warunków szczególnych jeżeli zostały określone) w ciągu roku, określona w godzinach.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-350	Przekroczenie mocy umownej	Określa, czy dla danego PP stosowane jest rozliczanie za przekroczenie mocy umownej.	NIE	nd.	TAK	Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-351	Ponadnormatywny pobór energii biernej	Określa, czy dla danego PP stosowane jest rozliczanie za ponad umowny pobór energii biernej.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-480	tg φ0 Q1	Wartość współczynnika tg φ0 w pierwszym kwadrancie.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-481	tg φ0 Q2	Wartość współczynnika tg φ0 w drugim kwadrancie.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-482	tg φ0 Q3	Wartość współczynnika tg φ0 w trzecim kwadrancie.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-483	tg φ0 Q4	Wartość współczynnika tg φ0 w czwartym kwadrancie.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	

5.2.: Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa

Kod sekcji danych	PL-317
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	0..1
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001 albo CK0004, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-071	Data rozpoczęcia	Data przypisania UD albo UP w charakterystyce PP. Od tego okresu możliwe jest przypisanie US do charakterystyki PP.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-072	Okres wypowiedzenia	Okres wypowiedzenia UD albo UP.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-073	Terminowość	Wskazanie, czy UD albo UP została zawarta na określony czas.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-074	Termin zakończenia określony w umowie	Przewidywana data zakończenia UD albo UP, która została określona w umowie (włącznie).	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Terminowość w sekcji Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa jest CK0162, w przypadku CK0161 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-070	Okres rozliczeniowy	Okres rozliczeniowy UD albo UP w zakresie rozliczenia ilości energii elektrycznej.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-510	Zgłoszona data zakończenia umowy z Operatorem	Data zakończenia umowy, zgłoszona przez Operatora do CSIRE (włącznie).	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Operator zgłosił zakończenie umowy.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-163	Informacja o OŚW	Oświadczenie Sprzedawcy o posiadaniu oświadczenia woli Odbiorcy o umocowaniu do zawarcia UD.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

5.3.: Parametry handlowe - umowa sprzedaży

Kod sekcji danych	PL-318
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	Nd.
PPE - Krotność sekcji	0..1
PPE – Objaśnienie krotności	Sekcja obowiązkowa, jeżeli Status umowy obrotu jest CK0951 albo CK0952, w pozostałych przypadkach

	sekcja zabroniona.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	Nd.
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	Nd.

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-076	Data rozpoczęcia	Data przypisania US do charakterystyki PP.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-077	Okres wypowiedzenia	Okres wypowiedzenia US	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-078	Terminowość	Wskazanie, czy umowa sprzedaży została zawarta na określony czas.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-079	Termin zakończenia określony w umowie	Przewidywana data zakończenia US, która została określona w umowie (włącznie).	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Terminowość w sekcji Parametry handlowe - umowa sprzedaży jest CK0162, w przypadku CK0161 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-342	Okres rozliczeniowy sprzedawcy	Okres rozliczeniowy dot. umowy obrotu.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	

5.4.: Parametry handlowe - umowa kompleksowa

Kod sekcji danych	PL-322
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	
PPE - Krotność sekcji	0..1
PPE – Objaśnienie krotności	
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	
PPW - Krotność sekcji	0

PPW – Objaśnienie krotności	
-----------------------------	--

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-271	Data rozpoczęcia	Data przypisania UK do charakterystyki PP.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-272	Okres wypowiedzenia	Okres wypowiedzenia UK	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-273	Terminowość	Wskazanie, czy umowa kompleksowa została zawarta na określony czas.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-274	Termin zakończenia określony w umowie	Przewidywana data zakończenia UK, która została określona w umowie (włącznie).	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Terminowość w sekcji Parametry handlowe - umowa kompleksowa jest CK0162, w przypadku CK0161 atrybut zabroniony.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-275	Okres rozliczeniowy	Okres rozliczeniowy usług dystrybucji - zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-173	Funkcja przedpłaty	Określenie, czy dla danego PP sprzedawca świadczy usługę kompleksową na zasadach przedpłaty.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-342	Okres rozliczeniowy sprzedawcy	Okres rozliczeniowy dot. umowy obrotu.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-269	Informacja o demontażu układu pom-rozl.	Określenie, czy dla danego PPE Użytkownik KSE na umowie kompleksowej wnosi o demontaż licznika.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku

5.5.: Parametry handlowe - dodatkowe US/UK

Kod sekcji danych	PL-319
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	
PPE - Krotność sekcji	0.5
PPE – Objaśnienie krotności	
PPB - Krotność sekcji	0

PPB – Objaśnienie krotności	
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-343	Nazwa produktu	Nazwa produktu, zgodna ze słownikiem SE.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-495	Warunki produktu	<p>Określenie warunków umowy zawartej z odbiorcą:</p> <p>CK0715 - oznacza wyłącznie taryfę, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;</p> <p>CK0716 - oznacza specjalny cennik wykorzystywany wobec konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;</p> <p>CK0717 - oznacza taryfę standardową lub podstawowy cennik sprzedawcy, który nie jest zatwierdzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;</p> <p>CK0718 - oznacza ofertę, zgodnie z którą przez określony czas cena energii nie ulegnie zmianie;</p> <p>CK0719 - oznacza ofertę, zgodnie z którą część energii rozliczana jest po cenie stałej, a część - po cenie zmiennej;</p> <p>CK0720 - oznacza ofertę opartą o ceny rynku spot;</p> <p>CK0721 - oznacza ofertę opartą o średnią cenę rynku hurtowego w określonym czasie;</p> <p>CK0722 - oznacza ofertę, zgodnie z którą cena za energię może ulegać zmianie, ale do określonego limitu;</p> <p>CK0723 - oznacza ofertę opartą o taryfę zatwierdzaną lub cennik standardowy z dodatkowym upustem procentowym;</p> <p>CK0724 - oznacza ofertę, zgodnie z którą zużyta energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii lub jest kompensowana gwarancjami pochodzenia;</p> <p>CK0725 - oznacza ofertę, dotyczącą pochodzenia energii ze źródeł innych, niż odnawialne;</p> <p>CK0726 - oznacza ofertę, na podstawie której Użytkownik KSE otrzymuje dodatkowe korzyści od Sprzedawcy (np. w</p>	NIE	nd.	TAK	W przypadku gdy PL-096 = CK0201, CK0202, CK0203 i PL-067 = true, dozwolone są jedynie wartości CK0720 i CK0721	NIE	nd.	NIE	nd.	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
		formie usług dodatkowych, bonów zakupowych, itp.); CK0727 - oznacza inną ofertę, niewymienioną w powyższych.									
PL-344	Opis produktu	Zwięzły opis szczegółowych warunków wpływających na rozliczenie odbiorcy.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-133	Terminowość produktu	Określenie, czy umowa zawiera produkt terminowy w postaci np. preferencyjnych warunków cenowych.	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-134	Przewidywana data zakończenia produktu	Przewidywana data zakończenia warunków produktu (włącznie).	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-511	Zgłoszona data zakończenia umowy ze Sprzedawcą	Data zakończenia umowy, zgłoszona przez Sprzedawcę do CSIRE (włącznie).	NIE	nd.	NIE	Obowiązkowy, jeżeli Sprzedawca zgłosił zakończenie umowy.	NIE	nd.	NIE	nd.	

5.6.: Parametry handlowe - zarządzanie dostarczaniem energii elektrycznej

Kod sekcji danych	PL-323
PPI - Krotność sekcji	0
PPI – Objaśnienie krotności	
PPE - Krotność sekcji	1
PPE – Objaśnienie krotności	Nd.
PPB - Krotność sekcji	0
PPB – Objaśnienie krotności	
PPW - Krotność sekcji	0
PPW – Objaśnienie krotności	

Kod	Nazwa	Opis	PPI - Obowiązek występowania	PPI - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPE - Obowiązek występowania	PPE - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPB - Obowiązek występowania	PPB - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	PPW - Obowiązek występowania	PPW - Objaśnienie krotności/obowiązku występowania	Uwagi
PL-083	Moc gwarantowana	Moc gwarantowana dla PP uczestniczącego w usługach elastyczności ("flexibility"), wyrażona w [kW].	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	
PL-084	Strażnik mocy	Określenie, czy dla danego PP istnieje możliwość stosowania strażnika mocy (na podstawie umowy).	NIE	nd.	TAK	nd.	NIE	nd.	NIE	nd.	