Klasyfikacja: Informacja służbowa GK PSE / GK PSE Confidential

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Produkcyjne funkcjonowanie CSIRE po uruchomieniu Okna 4

Warszawa | 26 października 2026 r.

www.pse.pl

Nota prawna

- Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy prowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) działalności w zakresie budowy oraz funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
- Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.
- Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących zasad funkcjonowania OIRE i CSIRE. PSE zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
- Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
- PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.

Klasyfikacja: Informacja służbowa GK PSE / GK PSE Confidential

Agenda

- I Aktualizacja umów profesjonalnych (AWS)
- II Przekazywanie danych pomiarowych profilowych oraz wskazań w kontekście obiektów (KG)
- III Sesja pytań i odpowiedzi


Polskie Sieci Elektroenergetyczne

I Aktualizacja umów profesjonalnych (1/3)

W ubiegłym tygodniu pojawił się szereg zgłoszeń dotyczących błędu CE117.

Błąd!

CE117 : Nieprawidłowy podmiot odpowiedzialny za bilansowanie '19XAVI7K9256XX1J', zawieszony typ umowy 'CK0193' z operatorem systemu dystrybucyjnego '19XPLTEST59DSO16' nie pozwala na wykonanie funkcji systemowej '2.7.1.1.'.



Błąd wynika ze wskazania przez OSD, na etapie migracji inicjalnej, atrybutu „Wstrzymanie wykonalności umowy” na wartość **PRAWDA** dla umowy dystrybucyjnej dotyczącej bilansowania. W konsekwencji umowa ta ma obecnie status zawieszonej, co uniemożliwia wskazanie POB-a w umowach sprzedaży oraz umowach kompleksowych.


I Aktualizacja umów profesjonalnych (2/3)

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.6b - ZIK Grupy 6

Kod	Nazwa XSD	Typ Danych	Nazwa	Min. liczba wystąpień	Maks. liczba wystąpień	Przykład	Objaśnienie obowiązku podania	Opis	Opis EN
								handlowe - zgodny z EIC.	
PL-293	HasContractSuspension	boolean	Wstrzymanie wykonalności umowy	0	1	false	Obowiązkowy, jeżeli Typ zgłaszanej umowy jest CK0193, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony.	Określenie, czy nastąpiło wstrzymanie wykonalności umowy przez OSD.	Determination whether there has been a suspension of contract enforceability by the DSO.

Aby zawieszona umowa dystrybucyjna dotycząca bilansowania nie blokowała Sprzedawcy możliwości zawarcia US lub UK- OSD powinien wykonać proces **6.6- Zgłoszenie zmiany Umowy Profesjonalnej.**
Bramki czasowe w procesie 6.6.: od 1 do 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zmiany warunków świadczenia usług.
Jeśli SE musi wprowadzić US lub UK z datą wsteczną- proces 6.6 powinien zostać wykonany również z datą wsteczną.

I Aktualizacja umów profesjonalnych (3/3)

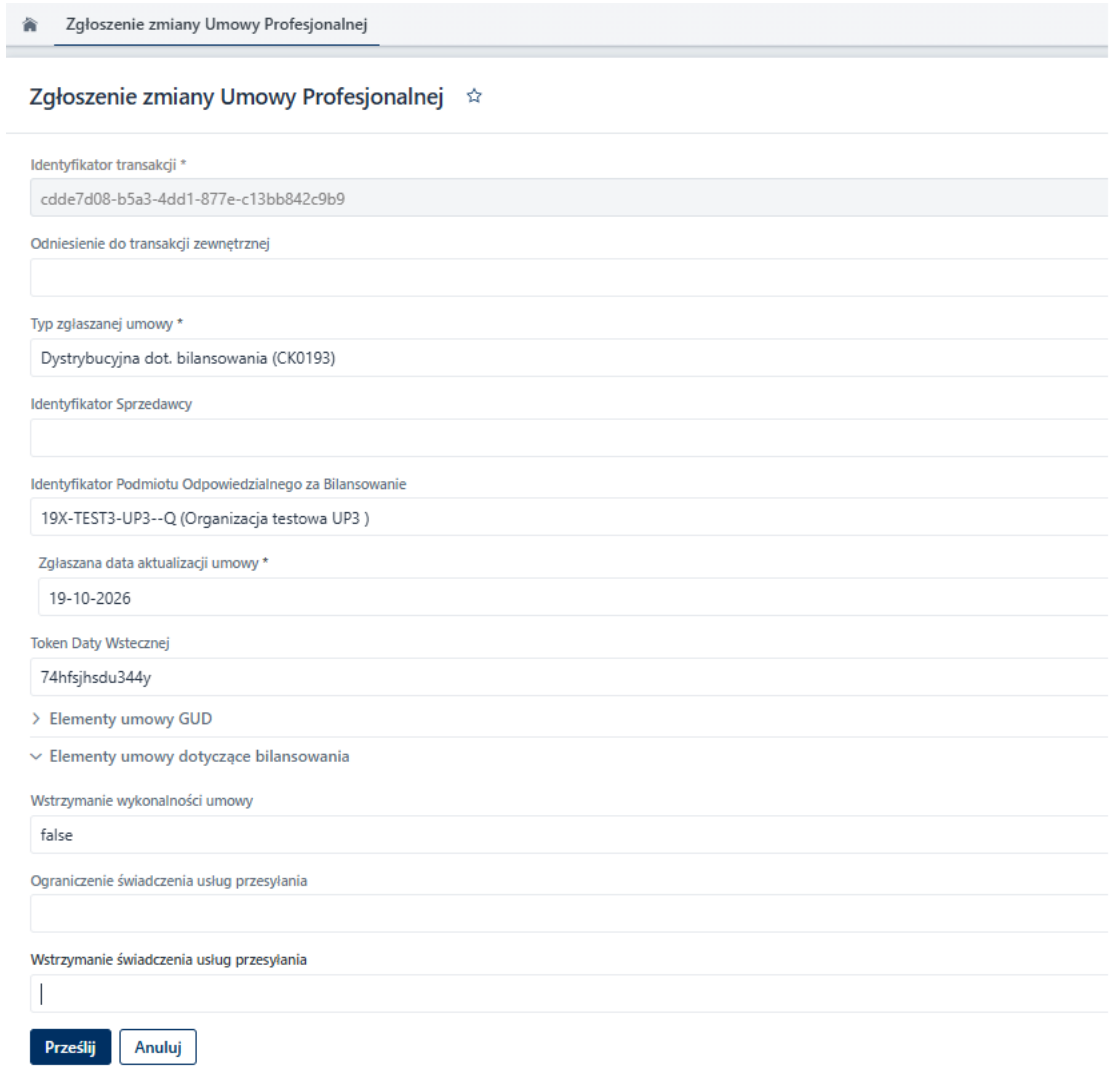

Screen z wypełniania formularza w procesie 6.6. W sekcji Elementy umowy GUD, pole Realizacja nowych umów zostawiamy puste.

III Przekazywanie danych pomiarowych profilowych

- Dobowy profil zużycia w CSIRE występuje w postaci:

- **profilu pomiarowego**, który zawiera dane pomiarowe bez uwzględnienia dodatkowych doliczeń lub odliczeń wpływających na ten profil, a wynikających ze specyfiki danego PP,

- **profilu rozliczeniowego**, który stanowi podstawę do rozliczeń za energię elektryczną lub świadczone usługi i może uwzględniać dodatkowe doliczenia oraz odliczenia wynikające ze specyfiki danego PP, które są niezbędne do tych rozliczeń,

- Np. dla energii czynnej pobranej występuje ***Profil pomiarowy - Energia czynna pobrana (CK1128)*** oraz ***Profil rozliczeniowy - Energia czynna pobrana (CK1125)***

- W załączniku nr 4 „Pozostałe elementy komunikatów biznesowych” wyszczególniono wszystkie typy produktów energetycznych, które stanowią element standaryzacji komunikatów biznesowych.

III Zmiana czasu a dane pomiarowe profilowe w CSIRE (1/2)

- Standardowa doba obejmuje 24 godziny, czyli 96 interwałów po 15 minut. W dniu zmiany czasu liczba interwałów ulega zmianie:
- Czas letni → zimowy: 25 godzin, czyli **100 interwałów – zmiana nastąpiła 25.10.2026 r.**
- Czas zimowy → letni: 23 godziny, czyli **92 interwały,**
- Standardowa doba: 24 godziny, czyli **96 interwałów.**
- **Najważniejsze:** liczba sekwencji w profilu dobowym musi odpowiadać rzeczywistej długości danej doby.

III Zmiana czasu a dane pomiarowe profilowe w CSIRE (2/2)

- **Zmiana czasu na zimowy — 100 interwałów:**
- Jesienią zegar zostaje cofnięty z godziny 3:00 na 2:00. Przedział od 2:00 do 3:00 występuje dwukrotnie.
- Długość doby: 25 godzin,
- Liczba interwałów: 100.
- **Zmiana czasu na letni — 92 interwały:**
- Wiosną zegar zostaje przesunięty z godziny 2:00 na 3:00. Godzina od 2:00 do 3:00 nie występuje w lokalnym czasie.
- Długość doby: 23 godziny,
- Liczba interwałów: 92.

III Przekazywanie danych pomiarowych i rozliczeniowych do CSIRE

- Operatorzy, którzy przystąpili do środowiska produkcyjnego CSIRE od 19 października 2026 r., przekazując na początku listopada wskazania pomiarowe oraz informacje rozliczeniowe GUD-k np. za miesięczny okres rozliczeniowy obejmujący październik 2026 r., mogą wskazać:

- **Datę i czas poprzedniego wskazania:** 1 października 2026 r., godz. 00:00.

- **Datę początku okresu rozliczeniowego:** 1 października 2026 r.

- **Podsumowując, operatorzy mogą przekazać dane za pełny okres rozliczeniowy, nawet jeśli przystąpili do produkcyjnego środowiska CSIRE w trakcie jego trwania.**

III Obiekt pomiarowy

- **Obiekt pomiarowy w CSIRE** to fizyczny lub wirtualny zbiór obejmujący co najmniej jeden punkt pomiarowy, utworzony w celu realizacji określonych procesów rynku energii elektrycznej.


- W systemie CSIRE wyróżnia się cztery rodzaje obiektów:

- 1. Wspólnotę energetyczną,

- 2. Obiekt sumujący,

- 3. Wspólnotę prosumencką,

- 4. Beneficjenta systemu wsparcia.

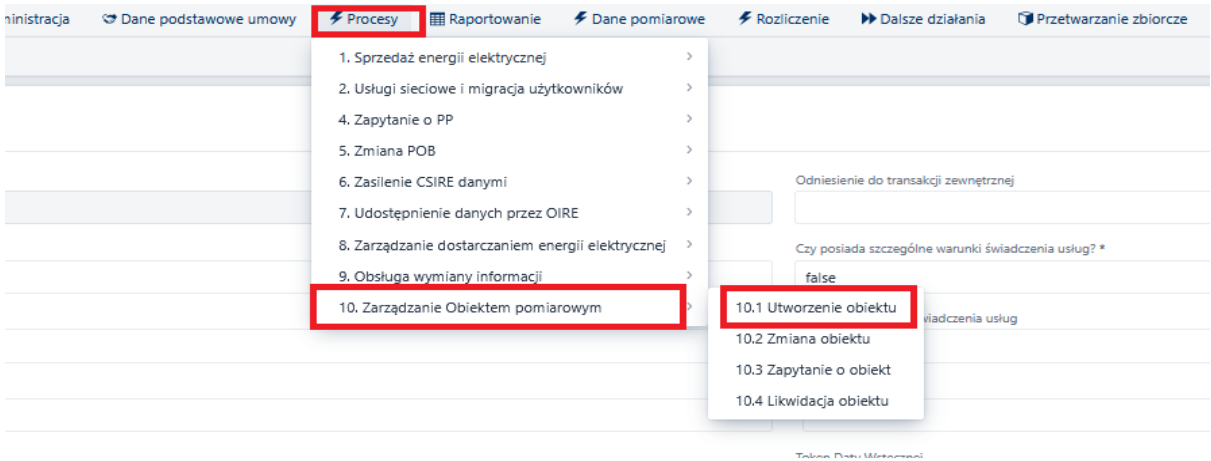

- **Tworzenie obiektów pomiarowych** realizuje Operator lub Użytkownik uprawniony procesem 10.1 „Utworzenie obiektu”.

Klasyfikacja: Informacja służbowa GK PSE / GK PSE Confidential

Kontakt: oire.pre@pse.pl

https://www.pse.pl/oire

Polskie Sieci Elektroenergetyczne